

Messkonzepte

für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz


Stand: 11/2018



**Stadtwerke
Hagenow**


☐ Messkonzept 1

Volleinspeisung

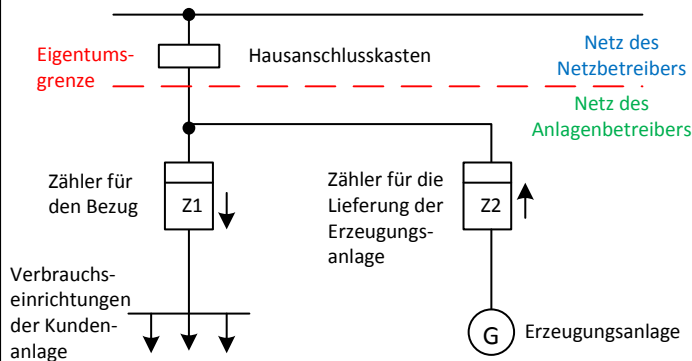


☐ Messkonzept 2

Überschusseinspeisung mit optionalem Erzeugungszähler

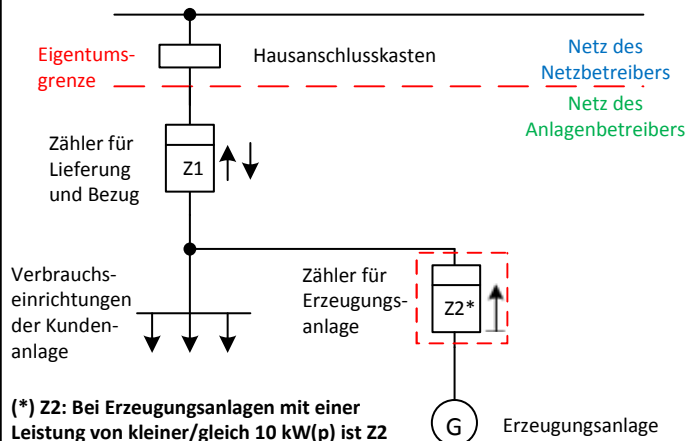


☐ Messkonzept 3

Überschusseinspeisung mit Erzeugungszähler **oder**
Einspeisung nach kaufmännisch bilanzieller Weitergabe

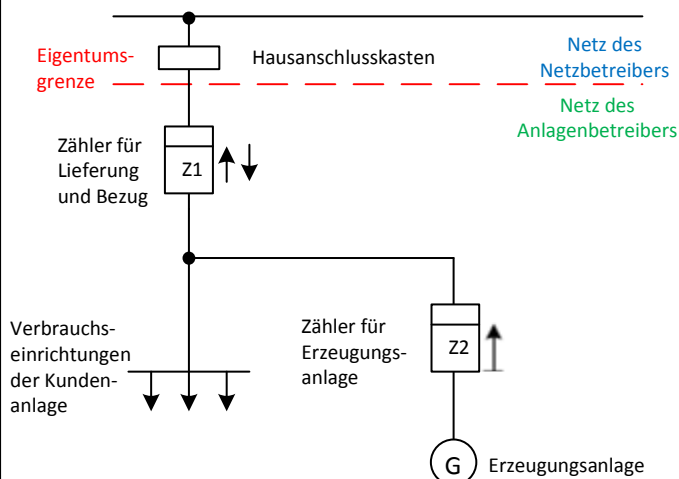


☐ Messkonzept 4

Erweiterung Überschusseinspeisung

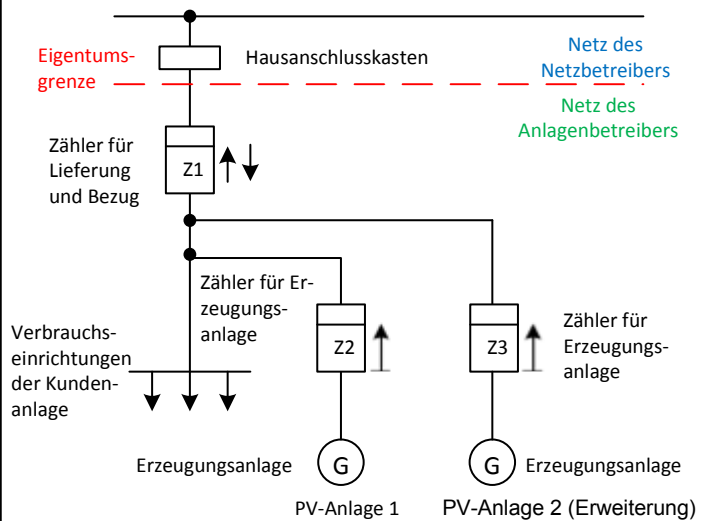

☐ Messkonzept 5

Erweiterung Überschusseinspeisung mit
Abgrenzungszähler

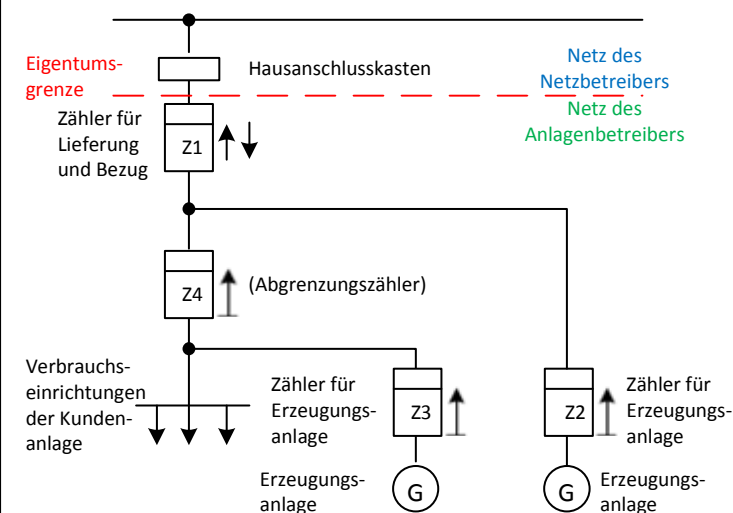

unterschiedliche Erzeugungsanlagen z.B. KWK-Anlage

z.B. PV-Anlage

Die Festlegung des Messkonzeptes erfolgt in Abhängigkeit der Erzeugungsanlage und in Abstimmung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Stadtwerke Hagenow GmbH. Der Anschluss von Speichern ist mit der Stadtwerke Hagenow GmbH im Vorfeld abzustimmen. Für die Errichtung der Erzeugungsanlage und der Zählerplätze gelten die aktuell gültigen Technischen Anschlussbedingungen.

Vom Netzbetreiber auszufüllen:

Vorgangs-Nr.: _____

Projektbezeichnung: _____

Anschrift der Anlage: _____

Datum: _____

Stempel und Unterschrift der ausführenden Elektro-Installationsfirma